


Kontrollera din anläggning innan vattenmätarbytet

Din vattenmätare byts ut vart ungefär vart tionde år i enlighet med föreskrift STAFS 2007:2 (www.swedac.se).

För att vi ska kunna byta vattenmätaren måste din vattenmätarplats vara i fullgott skick.

Följande ska kontrolleras inför vattenmätarbytet:

- Ventilerna ska gå lätt att manövrera och stänga helt. Om någon ventil inte stängs helt ska den bytas ut innan vattenmätarbytet.
- Vattenmätarplatsen, det vill säga platsen där vattenmätaren ska sitta, ska vara fast förankrad i väggen.
- Vattenmätaren ska helst vara fast monterad i en vattenmätarkonsol som håller fast ventiler och rör i väggen.
- Rör eller kopplingar ska inte vara angripna av rost.
- Vattenmätaren och ventiler ska vara lätta att komma åt med verktyg och det är bra om det får plats en hink under vattenmätaren då det alltid rinner ut lite vatten vid vattenmätarbytet.

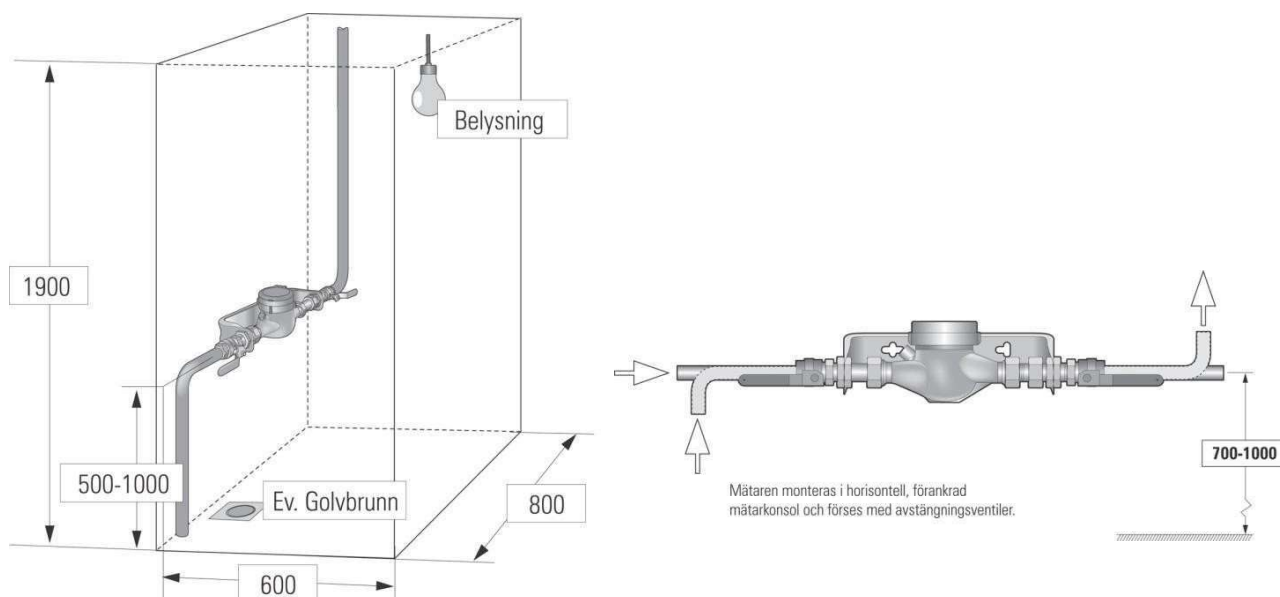

Skisserna ovan visar det utrymme som behövs för en (1) mätare med Q₃ 4,10 och 16.